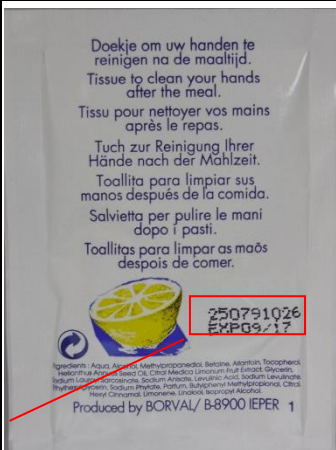
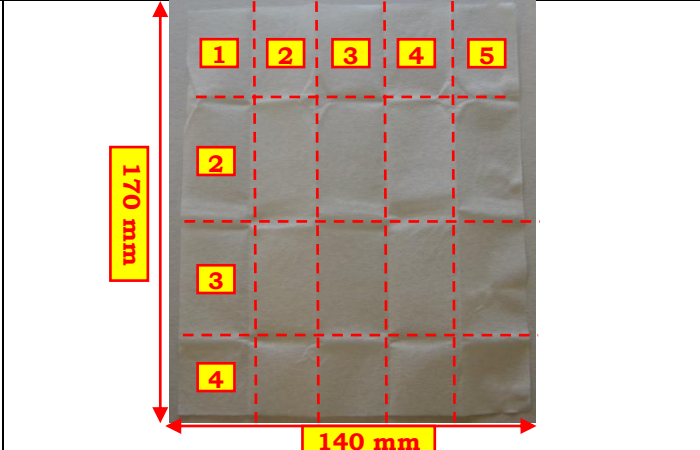


	BORVAL IEPER BARGIESTRAAT 40	DOCUMENT MASTER FILE	
TECHNICAL DATA SHEET		DOC.KW.20 Versie: 6	Datum: 12/06/2015 Pagina 1 van 4
TECHNICAL DATA SHEET		Uitgave: 2	Datum: 26/11/2019
ARTIKEL: CITROENDOEKJES BLAUW 1000 STUKS			BOR 070
Kwaliteitsregistratieformulieren		DOC.KW.01 t.e.m. DOC.KW.09	
Snelheid machine		80 slagen per minuut	
Grondstoffen steeds gebruiken volgens het FIFO principe = oudste eerst			

1. Fysische eigenschappen doekje, zakje en vloeistof:

Artikel	Target: Afmetingen (l x b)/ Gewicht	Tolerantie Afmetingen (l x b)/ Gewicht	Samenstelling	Borval artikel n°
Doekje	170 x 140 mm 0,92 g	165-175 x 135-145 mm 0,82 - 1,02 g	Papier 420 mm, 39 g/m ²	BOR 016
Plooi-schema doekje			4 x 5	
Saturatiegraad doekje	%		191 %	
Zakje	80 x 60 mm 0,997 g	78-82 x 58-62 mm 0,897 - 1,097 g	GK50/12PE/7ALU/23PE, 724 mm, 103,9 g/m ²	BOR 071
Lotnummer zakje			Inkjet	
Oorsprong lotnummer			Borval: LYDDDhhmm EXP MM/YY	
Positie lotnummer			Zie foto	
Vloeistof	1,76 g	1,66 - 1,86 g	Vrac citroenvloeistof met citroenextract	BOR 1063
Doekje+vloeistof+zakje	3,68 g	3,6 - 3,8 g		
EXP			Huidige dag + 30 maanden	
Duozakje			Nee	
Inkeping			Nee	
Opmerking			Nee	
				
Foto voorzijde zakje	Foto achterzijde zakje	Foto plooi-schema doekje		

Opgesteld door	S.Deleu	Beoordeeld door	J.Serroen	Goedgekeurd door	D.Landtsheere
----------------	---------	-----------------	-----------	------------------	---------------

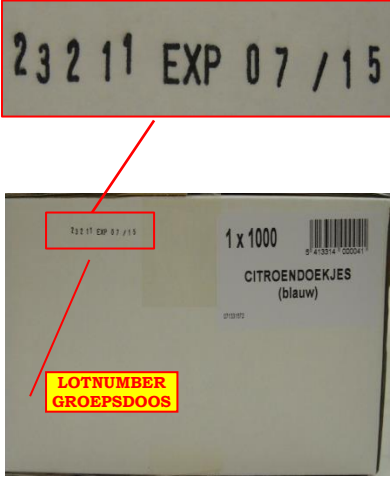
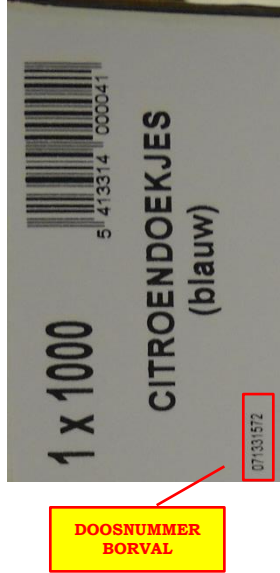
W:\DOEK\KWALITEITSHANDBOEK BARGIESTR\KWALITEITSHANDBOEK\MASTER FILE
 WERKDOCUMENTEN\TDS\CITROEN\Huidig\DOC.KW.20-TDS - BOR 070 - CITROENDOEKJES BLAUW 1000 ST.
 20191126.docx

	BORVAL IEPER BARGIESTRAAT 40	DOCUMENT MASTER FILE	
TECHNICAL DATA SHEET		DOC.KW.20 Versie: 6	Datum: 12/06/2015 Pagina 2 van 4
TECHNICAL DATA SHEET		Uitgave: 2	Datum: 26/11/2019
ARTIKEL: CITROENDOEKJES BLAUW 1000 STUKS			BOR 070

2. Consumentenverpakking: NVT

3. Pak in krimpfolie: NVT

4. Groepsdoos + deksel:

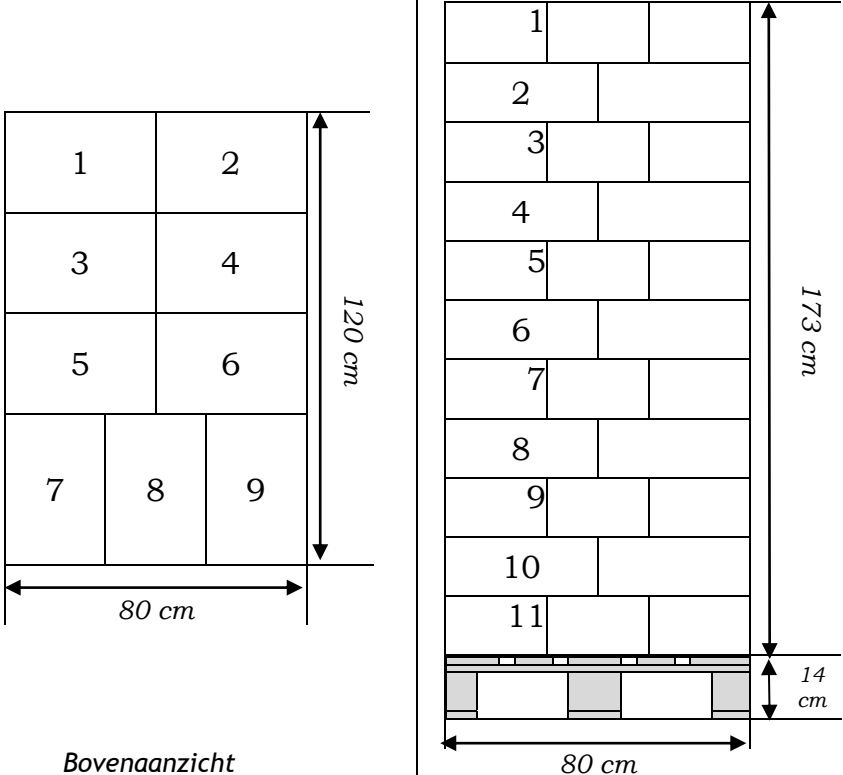
	Borval artikel n° doos	BOR 213: 380x245x136	
	Grammage karton g/m ²		
	Borval artikel n° deksel	NVT	
	Grammage karton g/m ²		
	Gewicht deksel	Target: NVT Tolerantie: NVT	
	Gewicht lege doos	Target: 331 g Tolerantie: 311 - 351 g	
	Gewicht volle doos	Target: 4,011 kg Tolerantie: 3,911 - 4,111 kg	
	Ean Code op de groepsdoos	Ja, 5413314000041, rechtsboven op etiket	
	Doosnummer	Ja, linksonderaan etiket	
	Aantal doekjes	1000	
	Etiket	Ja, rechtsboven op de groepsdoos	
	Lotnummer	Ja, stempel	
	Oorsprong Lotnummer	Borval: LYDDDEXPMM/YY	
	Positie Lotnummer	Zie foto	
<i>Foto Groepsdoos</i>	Opmerkingen	Nee	<i>Foto etiket</i>

Opgesteld door	S.Deleu	Beoordeeld door	J.Serroen	Goedgekeurd door	D.Landtsheere
----------------	---------	-----------------	-----------	------------------	---------------

[W:\DOEK\KWALITEITSHANDBOEK BARGIESTR\KWALITEITSHANDBOEK\MASTER FILE](#)
[WERKDOCUMENTEN\TDS\CITROEN\Huidig\DOC.KW.20-TDS - BOR 070 - CITROENDOEKJES BLAUW 1000 ST.](#)
[20191126.docx](#)

	BORVAL IEPER BARGIESTRAAT 40	DOCUMENT MASTER FILE	
TECHNICAL DATA SHEET		DOC.KW.20 Versie: 6	Datum: 12/06/2015 Pagina 3 van 4
TECHNICAL DATA SHEET		Uitgave: 2	Datum: 26/11/2019
ARTIKEL: CITROENDOEKJES BLAUW 1000 STUKS			BOR 070

5. Pallet:

Stapeling			
Type	Europallet 80 x 120		
Stapelhoogte pallet	187 cm		
Dozen per laag	9		
Lagen per pallet	11		
Totaal groepsdozen per pallet	99		
Opmerkingen	Nee		
Alle papier opgebruiken en onvolledige doos meegeven ?	Nee	<i>Bovenaanzicht</i> <i>Vooraanzicht</i>	
Palletwikkeling	Programma 1	Pallet wordt dubbel omwikkeld met europallet inbegrepen vanaf beneden de pallet. Dit houdt in: er wordt gestart met omwikkeling vanaf beneden naar boven en terug.	

6. Fysicochemische eigenschappen vloeistof:

Grootheid	Target	Tolerantie	Procedure	Waarde
Densiteit 20 °C	0,986	0,983 - 0,989	WI.KW.46	g/ml
Refractometrische index 20 °C	7,7	7,2 - 8,2	WI.KW.18	° brix
Zuurtegraad (pH) 20 °C	5,0	4,5 - 5,5	WI.KW.22	
Droge stof gehalte (facultatief) 105 °C				%

Opgesteld door	S.Deleu	Beoordeeld door	J.Serroen	Goedgekeurd door	D.Landtsheere
----------------	---------	-----------------	-----------	------------------	---------------

[W:\DOEK\KWALITEITSHANDBOEK BARGIESTR\KWALITEITSHANDBOEK\MASTER FILE](#)
[WERKDOCUMENTEN\TDS\CITROEN\Huidig\DOC.KW.20-TDS - BOR 070 - CITROENDOEKJES BLAUW 1000 ST. 20191126.docx](#)

	BORVAL IEPER BARGIESTRAAT 40	DOCUMENT MASTER FILE	
TECHNICAL DATA SHEET		DOC.KW.20 Versie: 6	Datum: 12/06/2015 Pagina 4 van 4
TECHNICAL DATA SHEET		Uitgave: 2	Datum: 26/11/2019
ARTIKEL: CITROENDOEKJES BLAUW 1000 STUKS			BOR 070

7. Microbiologische eigenschappen vloeistof:

MICROORGANISME	REFERENTIEMETHODE/INCUBATIETEMPERATUUR EN TIJD	PROCEDURE	TARGET
Mesofiele aërobe kiemen	Incubator (30°C/72 uur Ph.Eur. 7.0 §2.6.12)/ BARG40-LAB-INCUB-01 /Sentino Pump BARG40-LAB-SENTINO-01	WI.KW.42	<100cfu/100 g
Gisten	Incubator (20°C/7 dagen Ph.Eur. 7.0 §2.6.12)/ BARG40-LAB-INCUB-02 /Sentino Pump BARG40-LAB-SENTINO-01	WI.KW.42	<100cfu/100 g
Schimmels	Incubator (20°C/7 dagen Ph.Eur. 7.0 §2.6.12)/ BARG40-LAB-INCUB-02 /Sentino Pump BARG40-LAB-SENTINO-01	WI.KW.42	<100cfu/100 g

8. Organoleptische eigenschappen doekje + vloeistof:

Geur	Citroen en alcohol
Kleur	Wit
Uitzicht	Crepe papier met vloeistof

9. Microbiologische eigenschappen doekje + vloeistof:

Microorganisme	Specificatie (cfu/g)	Procedure lab Biotox http://www.biotox.be/en Certified ISO 17025
Aerobe mesofiele kiemen	< 10	BM001 - ISO 4833
Gisten	< 100	BM011 - ISO 21527-1 of -2
Schimmels	< 100	BM011 - ISO 21527-1 of -2
Staphylococcus Aureus	< 10	BM009 - ISO 6888-2
Pseudomonas aeruginosa	< 10	
Clostridium perfringens	< 10	BM016 - ISO 7937

10. Staalname: TEST microbiologie: niet van toepassing.

11. Rework werkwijze: geen speciale vereisten.

12. Ingrediëntenlijst:

Aqua, Alcohol, Methylpropanediol, Betaine, Allantoin, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus Medica Limonum Fruit Extract, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Anisate, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Ethylhexylglycerin, Sodium Phytate, Parfum, Butylphenyl Methylpropionate, Citral, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Citronellol, Isopropyl Alcohol.

13. Notificaties:

Notificatie nodig ?	☒ JA	☐ NEEN
Notificatie uitgevoerd door	☐ KLANT	☐ BORVAL op/...../.....

Opgesteld door	S.Deleu	Beoordeeld door	J.Serroen	Goedgekeurd door	D.Landtsheere
----------------	---------	-----------------	-----------	------------------	---------------

W:\DOEK\KWALITEITSHANDBOEK BARGIESTR\KWALITEITSHANDBOEK\MASTER FILE
WERKDOCUMENTEN\TDS\CITROEN\Huidig\DOC.KW.20-TDS - BOR 070 - CITROENDOEKJES BLAUW 1000 ST.
20191126.docx